


DESENHO 34 - PADRÃO COM RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO – UNIDADE CONSUMIDORA TIPO F (DEMANDA ENTRE 95,1 E 304kVA) - LIGAÇÃO A 4 FIOS (TIPO F3 a F10)

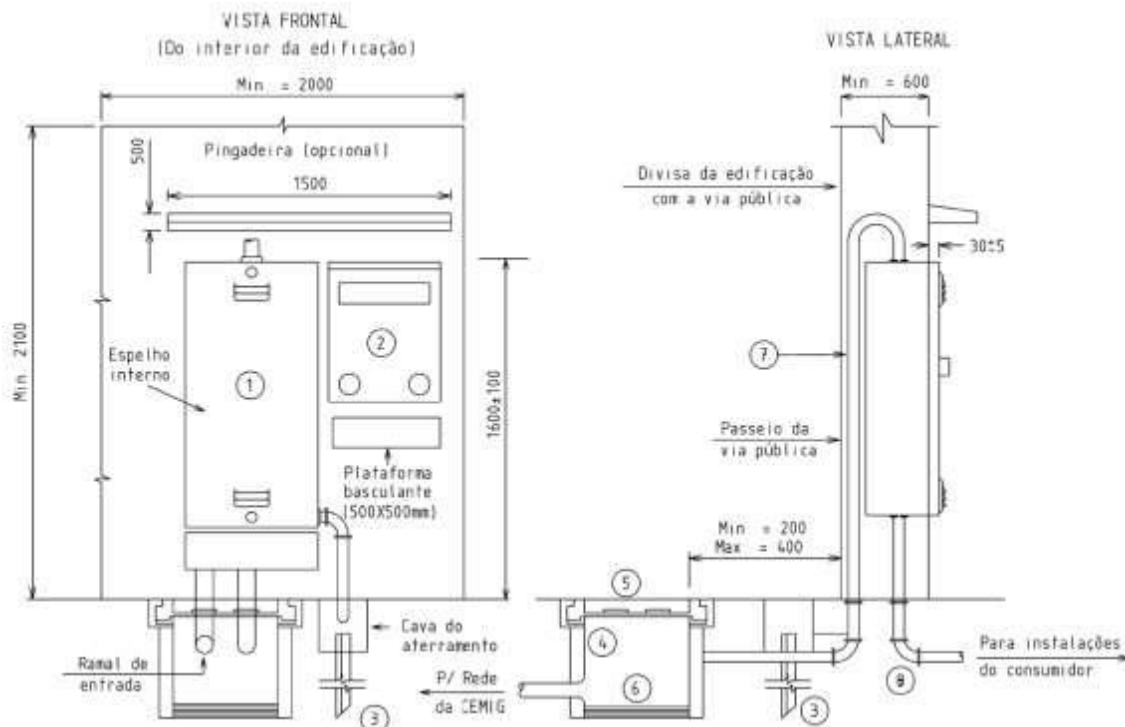

LISTA DE MATERIAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Caixa CM-18	pç	01
2	Caixa CM-4	pç	01
3	Haste de aterramento	pç	03
4	Caixa de inspeção (conforme Desenho 47)	pç	01
5	Tampa e aro caixa insp. (conforme Desenho 49)	pç	01
6	Brita nº 1	m³	0,01
7	Eletrodutos (conforme Tabela 4)	pç	V
8	Curvas de 90º	pç	V

NOTA:

1. Cotas em milímetros.
2. A distância máxima entre a CM-18 e a CM-4 é de 20 cm.